

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto installatore Brugiati Alioscia

Domiciliato in Via G. Falcone 28 60030 Monte Roberto

Ancona 0731/209166 C.F.: BRGLSC73L16E388F

Legale rappresentante

della sua qualità di Legale rappresentante

della impresa AVE S.R.L.

con sede in Via Dino Ciccoli 3 60035

Jesi Ancona 0731/209166

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

2018 Posa in opera di n.1 porta tagliafuoco

Per l'edificio SCUOLA LUIGI SCUPPA - PALAZZO COMUNALE

PIANO TERRA

sito in VIA PIANA 2 60038

SAN PAOLO DI JESI AN 0731/779088

di proprietà di COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

con sede in PIAZZA DOMENICO RICCI 1 60038

SAN PAOLO DI JESI AN 0731/779088

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.

*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

**Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

04/10/2018

Data

Via Dino Ciccoli 3 60035 Jesi (AN) Italia
Tel. +39 0731 209166 Fax +39 0731 53719
Partita IVA 02941130421

Firma installatore

**ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA**

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☒)

1	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN'ANTA CERTIFICATA SU MURATURA DIMENSIONI				
<small>Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione</small>					
FORO MURO MM 1300 X 2150 MATRICOLA N.0775055-'18					
<small>prosegue descrizione del prodotto/materiale</small>					
<small>prosegue descrizione del prodotto/materiale</small>					
NINZ SPA					
<small>Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)</small>					
<small>proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)</small>					
CS.O TRENTO		2/A	38061	ALA	TN
<small>Via - piazza</small>		<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>	<small>Comune</small>	<small>Provincia</small>
120	EI	PIANO TERRA			
<small>Classe di reazione</small>		<small>R-RE-REI e n° identificativo</small>		<small>luogo di installazione (locale etc.)</small>	
INGRESSO DISABILI					
<small>proseguono dati sul luogo di installazione</small>					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input checked="" type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina

2

tutte siglate dal sottoscritto installatore.

04/10/2018

Data


Via Dino Ciampi 13 60038 JESI (AN) Italia
 Tel. +39 731 2091560 Fax +39 731 53719
 Partita IVA 03150020718 0421

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH.CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 2018021241 / 29.08.2018 PRO / 11207 / 12.06.2018 B01 / 21241 / 29.08.2018

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/A1.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione Est.	Dt.omol. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1 1300x2150 REI 120	CSI0610RF	BZ050REI120P011 BZ050REI120P011F2	26.02.1997 24.05.1999	1340x2670 1340x2670	0775055	2018

NINZ S.P.A.

Ninz S.p.A.

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato ATTIVITA' E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI



1370

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI



VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ & C. s.a.s., sita in Via Negrelli 17 - 39100 - BOLZANO, intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1340) x H=(1750-2670) CON O SENZA OBLO' avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1400 x 2700 mm. A 1 ANTA CON VETRO 620 x 400 mm;

VISTI il certificato di prova n° CS10610RF, emesso il 23/09/96 da C.S.I. S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P011F2 il prototipo della porta denominata PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1340) x H=(1750-2670) CON O SENZA OBLO', avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1400 x 2700 mm. A 1 ANTA CON VETRO 620 x 400 mm, prodotta dalla ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ & C. s.a.s. sita in Via Negrelli 17 - 39100 - BOLZANO e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiama tutti gli obblighi di legge spottanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 26 FEB. 1997
Fasc. 4101/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo GILLOTTI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2
Riproduzione vietata! 1/7

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato ATTIVITA' E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI



2302

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n°1 M.I.S.A. (95) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE;

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4101 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTI il certificato di prova n° CS10610RF, emesso il 23/09/96 da C.S.I. S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 26/02/97 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ & C. s.a.s. sita in Via Negrelli 17 - 39100 - BOLZANO (BZ), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1340) x H=(1750-2670) CON O SENZA OBLO' (codice di omologazione BZ050REI120P011F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1400 x 2700 mm A 1 ANTA 1294 x 2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ & C. s.a.s., sita in Via Negrelli 17 - 39100 - BOLZANO (BZ) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 - 99/27 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA A 1 ANTA;

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 - 99/27 tipo METALLICA A 1 ANTA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990/A1, con dimensioni che possono variare nel seguente campo:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA
SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2
Riproduzione vietata! 3/7

FORNITURA DI PORTA A 1 ANTA RESISTENTE AL FUOCO
E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la domanda di rinnovo presentata il 26/02/1997
il 26/02/2017
A. DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

26 NOV. 2013

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

Codice Omolog. BZ050REI120P011 del 26/02/1997
VALIDITA' RINNOVATA AL 26/02/2007

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. Michele FERRARO)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 26/10/2006

SI RINNOVA
L'omologazione codice BZ050REI120P011 del 26/02/1997
fino al 26/02/2012

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

Roma, 15 NOV. 2006

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 26/02/2012

SI RINNOVA
L'omologazione codice BZ050REI120P011 del 26/02/1997
fino al 26/02/2022

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

F.to PULITO

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2
Riproduzione vietata! 2/7

1. PORTA AD UN'ANTA CIECA

	Per larghezza ed altezza entrambe in diminuzione		Per larghezza ed altezza entrambe in aumento	
	da	a	da	a
Esterno telaio	606 x 1805	1400 x 2700	1400 x 2700	1594 x 2965
Foro muro	540 x 1775	1340 x 2670	1340 x 2670	1534 x 2935
Anta	500 x 1750	1294 x 2645	1294 x 2645	1488 x 2910

	Per larghezza in aumento (+15%) ed altezza in diminuzione (-10%)		Per larghezza in diminuzione (-15%) ed altezza in aumento (+10%)	
	da	a	da	a
Esterno telaio	1400 x 2436	1594 x 2700	1206 x 2700	1400 x 2965
Foro muro	1340 x 2406	1534 x 2670	1146 x 2670	1340 x 2935
Anta	1294 x 2381	1488 x 2645	1100 x 2645	1294 x 2910

2. PORTA AD UN'ANTA con vetro < 0,25 m² e del 15% dell'intera superficie dell'anta stessa

	Per larghezza ed altezza entrambe in diminuzione		Per larghezza ed altezza entrambe in aumento	
	da	a	da	a
Esterno telaio	780 x 1805	1400 x 2700	1400 x 2700	1594 x 2965
Foro muro	720 x 1775	1340 x 2670	1340 x 2670	1534 x 2935
Anta	674 x 1750	1294 x 2645	1294 x 2645	1488 x 2910

	Per larghezza in aumento (+15%) ed altezza in diminuzione (-10%)		Per larghezza in diminuzione (-15%) ed altezza in aumento (+10%)	
	da	a	da	a
Esterno telaio	1400 x 2436	1594 x 2700	1206 x 2700	1400 x 2965
Foro muro	1340 x 2406	1534 x 2670	1146 x 2670	1340 x 2935
Anta	1294 x 2381	1488 x 2645	1100 x 2645	1294 x 2910

	Largh. x alt. minima	Largh. x alt. massima	Rap. Sup. minimo	Rap. Sup. massimo
vetro anta	0 x 0	620 x 400	0 %	7,25 %

distanza minima vetro-bordo lato cerniere
distanza minima vetro-bordo lato serratura
distanza minima vetro-bordo lato superiore
distanza minima vetro-bordo lato inferiore

Anta
337
337
277,5
1967,5 **

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA
SUA INTEGRALE STESURA

** In attesa della consegna d'ufficio, la ditta NINZ, in accordo con il Ministero, conferma, che la distanza minima vetro - bordo lato inferiore, deve essere non minore della distanza minima vetro - bordo lato superiore - (x=2775 mm)

Riproduzione vietata!

4/7



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Inoltre è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co s.a.s., viene assegnato il codice BZ050REI120P011F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co s.a.s. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali avvenuti tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1340) x H=(1750-2670) CON O SENZA OBLO.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co s.a.s., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 24 MAR. 1999

Fasc.4101/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Salvatore FIADINI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E RIPRODUCIBILE INCOMPLETAMENTE NELLA
SUA INTEGRALE STESURA


CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2

Riproduzione vietata!


5/7

NR. OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2


NINZ

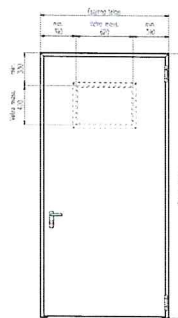

Sezione verticale



Sezione orizzontale

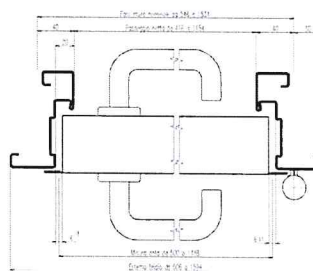

Ninz S.p.A.
Karl Ninz

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2

Riproduzione vietata!

7/7

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA 1

Vista la domanda di rinnovo presentata il 25/03/2004

SI RINNOVA	
L'omologazione codice BZ050REI120P011F2 del	24/05/1999
fino al	24/05/2009

Roma,

3 MAR. 2004

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. Roberto BARZI)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA 1

Vista la domanda di rinnovo presentata il 19/03/2009

SI RINNOVA	
L'omologazione codice BZ050REI120P011F2 del	24/05/1999
fino al	24/05/2014

Roma,

10 APR. 2009

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHEI)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA 1

Vista la domanda di rinnovo presentata il 11/02/2014

SI RINNOVA	
L'omologazione codice BZ050REI120P011F2 del	24/05/1999
fino al	24/05/2019

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILIO)

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P011F2

Riproduzione vietata!

6/7